

# ÚJDONSÁG:

A *Micro* a legmagasabb színvonalat képviselő, tűzbiztos adattároló szekrény vállalati ügyfeleink részére.



## Micro 40&80

TŰZBIZTOS ADATVÉDELEM

### A legfontosabb jellemzők

- A szekrényeket a legmagasabb színvonalú nemzetközi minősítés, az ECB.S S60DIS kivánalmi szerint egy órán át tesztelték, eleget téve az EN1047-1 szabvány előírásaiban foglaltaknak.
- Két méretben kapható, különböző tárolókapacitásra vonatkozó igények kielégítése érdekében.
- Gyűrdőzónaként funkcionáló talpazat gondoskodik az adattároló védelméről arra az esetre, ha az alatta elhelyezkedő padlózat a tűz hatására beszakad és a szekrény lezuhan.
- Kiváló szerkezeti felépítés a teljes körű adattároló-védelem biztosítása érdekében.
- A szekrény gyárilag felszerelt zárszerkezettel rendelkezik. Amennyiben a megrendelő folyamatosan ellenőrizni kívánja a bizalmas adatokhoz való hozzáférést, az alapszintű zárszerkezetektől kezdődően az egészen összetett, eseményrögzítéses zárszerkezettel bezárólag, egy sor lehetséges megoldást tudunk kínálni.
- A szekrény színe világosszürke, mely jól alkalmazkodik a legtöbb irodai környezethez.
- A jó minőségű belső elemek segítségével, a szekrény belső felépítése teljes mértékben a megrendelő igényeihez igazítható.



**Chubb safes**  
Trusted the world over.

# Műszaki jellemzők


## Műszaki jellemzők

Modell	Külső méretek (mm)			Belső méretek (mm)			Belső térfogat (liter)	Tömeg (kg)	Szerelvények			Tűzállóság
	Magasság	Szélesség	Mélység	Magasság	Szélesség	Mélység			Polc	Tálca	Fiók	
Micro 40	644	544	566	370	320	320	38	135	-	-	-	60 perc
Micro 80	723	644	671	450	420	430	81	195	-	-	-	60 perc

## Befogadóképesség

Modell	Tárolókapacitás egyféle adathordozó tárolása esetén							
	3.5 lemezek	4 mm DAT szalagok	CD Rom	DLT szalagok	Jaz Drive	SyQuest 3.5	ZIP Drive	IBM 3480 szalagok
Micro 40								
Egy fiókban	264	60	58	18	24	32	58	26
Összesen	792	180	116	54	48	64	174	52
Micro 80								
Egy fiókban	480	108	108	39	42	58	111	45
Összesen	1920	432	324	117	126	174	444	135


1. ábra: EN 1047, UL-72 szerint végzett vizsgálatok

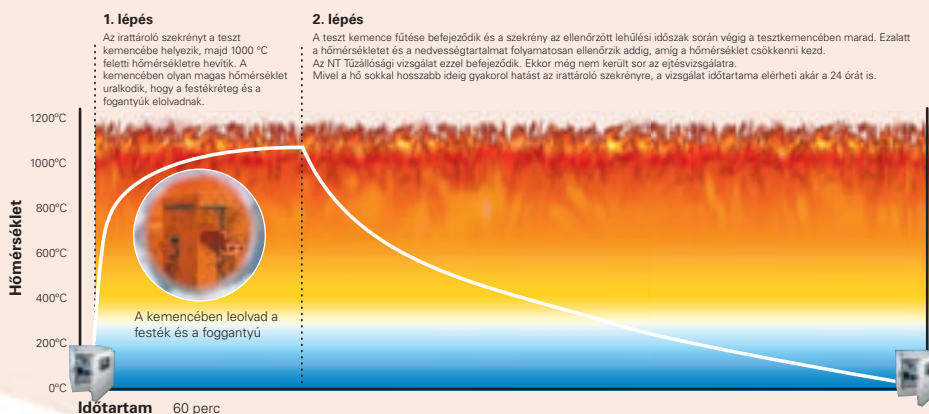

Mivel a hő sokkal hosszabb ideig gyakorol hatást az irratóelő szekrényre, a vizsgálat időtartama elérheti akár a 24 órát is.



2. ábra: EN 1047-1, UL-72 vizsgálat

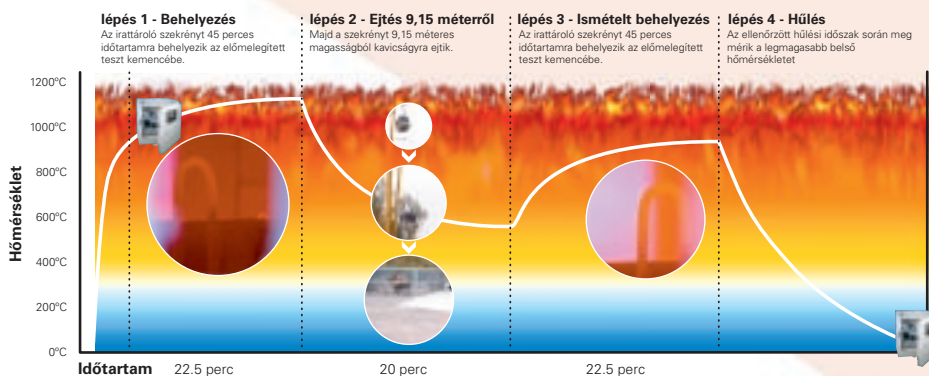

Mivel a hő sokkal hosszabb ideig gyakorol hatást az irratóelő szekrényre, a vizsgálat időtartama elérheti akár a 24 órát is.

Hivatalos forgalmazó:

**Chubb**safes  
Trusted the world over.

A 'Chubb' védett márkanev, mely a Chubb plc. tulajdona.